


QUANTIDADE DE EXTINTORES		
LOCAL	TIPO	QTD
TÉRREO	PQS - ABC 2A - 20B:C (5 KG)	02 UN.
1º PAVTO.		01 UN.
<b>TOTAL</b>		<b>03 UN.</b>

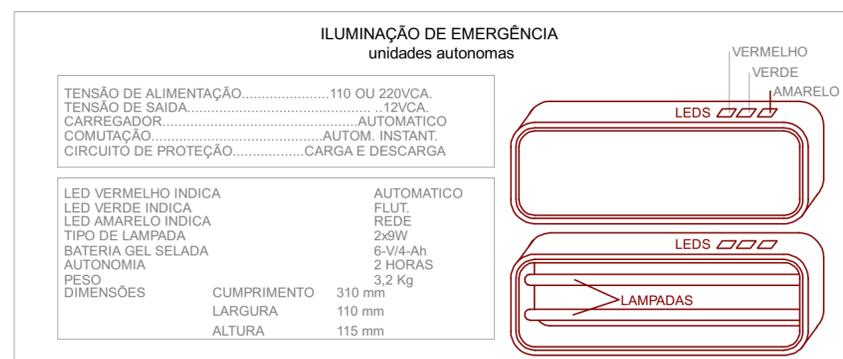

- ### SISTEMA DE ILUMINAÇÃO/UNIDADES AUTÔNOMAS
- Lâmpadas: Potência 9W. Tipo - fluorescente. Tensão de alimentação das lâmpadas: 12Vcc.
  - Comutação: Automática - Instantânea. Autonomia: 3horas.
  - Fluxo luminoso: 600 Lumens
  - Necessidade de iluminação (item 5.1.1.2 NBR 10.898) ao nível do piso:  
Rota de fuga: 3 lux (locais planos) 5lux (desnível)
  - Cota de instalação: 2,5m Na parede ou no teto.

REVISÃO N.º	ASSUNTO:	DATA:
00	EMIÇÃO INICIAL	06/03/2024
-	-	-
-	-	-

CARIMBOS:

REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ PEDRO DE ARAÚJO SUPERINTENDENTE  
 MATHEUS HENRIQUE DO NASCIMENTO OLIVEIRA ENGENHEIRO CIVIL - CREA N.º 211871688-5  
 RESPONSÁVEL PELA OBRA



SUPERINTENDENTE PROF. LUIZ PEDRO DE ARAÚJO	
AUTOR(A) DO PROJETO MATHEUS HENRIQUE DO NASCIMENTO OLIVEIRA	CREA N.º 211871688-5
PROJETO PROJETO DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	
LOCAL CAMPUS CENTRAL DA UFRN - AV. SEN. SALGADO FILHO, 3000 - 59078-970 - NATAL - RN	
OBRA REFORMA DA CASA DA STI PARA USO PELO IMD	
ASSUNTO DETALHES	

ARQUIVO 505-IMD-ANEXO STI-HID-2024-REFORMA-V01-1		
PROCESSO SIPAC N.º 23077.024682/2023-52	REQUISIÇÃO SIPAC N.º -	ART N.º RN20240680227
DATA 06/03/2024	ESCALA(S) INDICADAS	DIGITALIZAÇÃO MATHEUS OLIVEIRA
OBSERVAÇÕES DÚVIDAS SOBRE O PROJETO: CONTATE O(A) AUTOR(A) - INFRAUFRN - TEL.: (84) 3342-2399 DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO DO AUTOR, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610/98.		